(*) Uscita AUTOSTOP:
- Chiude a GND in allarme.
- Montare esternamente un diodo in antiparallelo alla bobina del ralay (per soppressione extra tensione).
- Non superare un assorbimento di 50mA.

ATA: Alta Temp. Acqua
BPO: Bassa Press. Olio
TAM: Temp. Acqua Motore
POM: Press. Olio Motore
POI: Press. Olio Invertitore VDO
LIV: Livello VDO
AC: Allarme Cumulativo

QCS30150MV12:
- CAB70885 Cablaggio
- VSG12444 Crono (3000) [Prog. 196]
- VSG12445 Crono (4000) [Prog. 197]
- VSG12450 Crono (5000) [Prog. 198]
- VSG20435/V TAM
- VSG20455/V POM
- VSG20480/V VOLT
- CAB70706/12 R=18 Ohm 25W

QCS30150MV24:
- CAB70885 Cablaggio
- VSG12444 Crono (3000) [Prog. 196]
- VSG12445 Crono (4000) [Prog. 197]
- VSG12450 Crono (5000) [Prog. 198]
- VSG20440/V TAM
- VSG20460/V POM
- VSG20485/V VOLT
- CAB70706/24 R=75 Ohm 25W

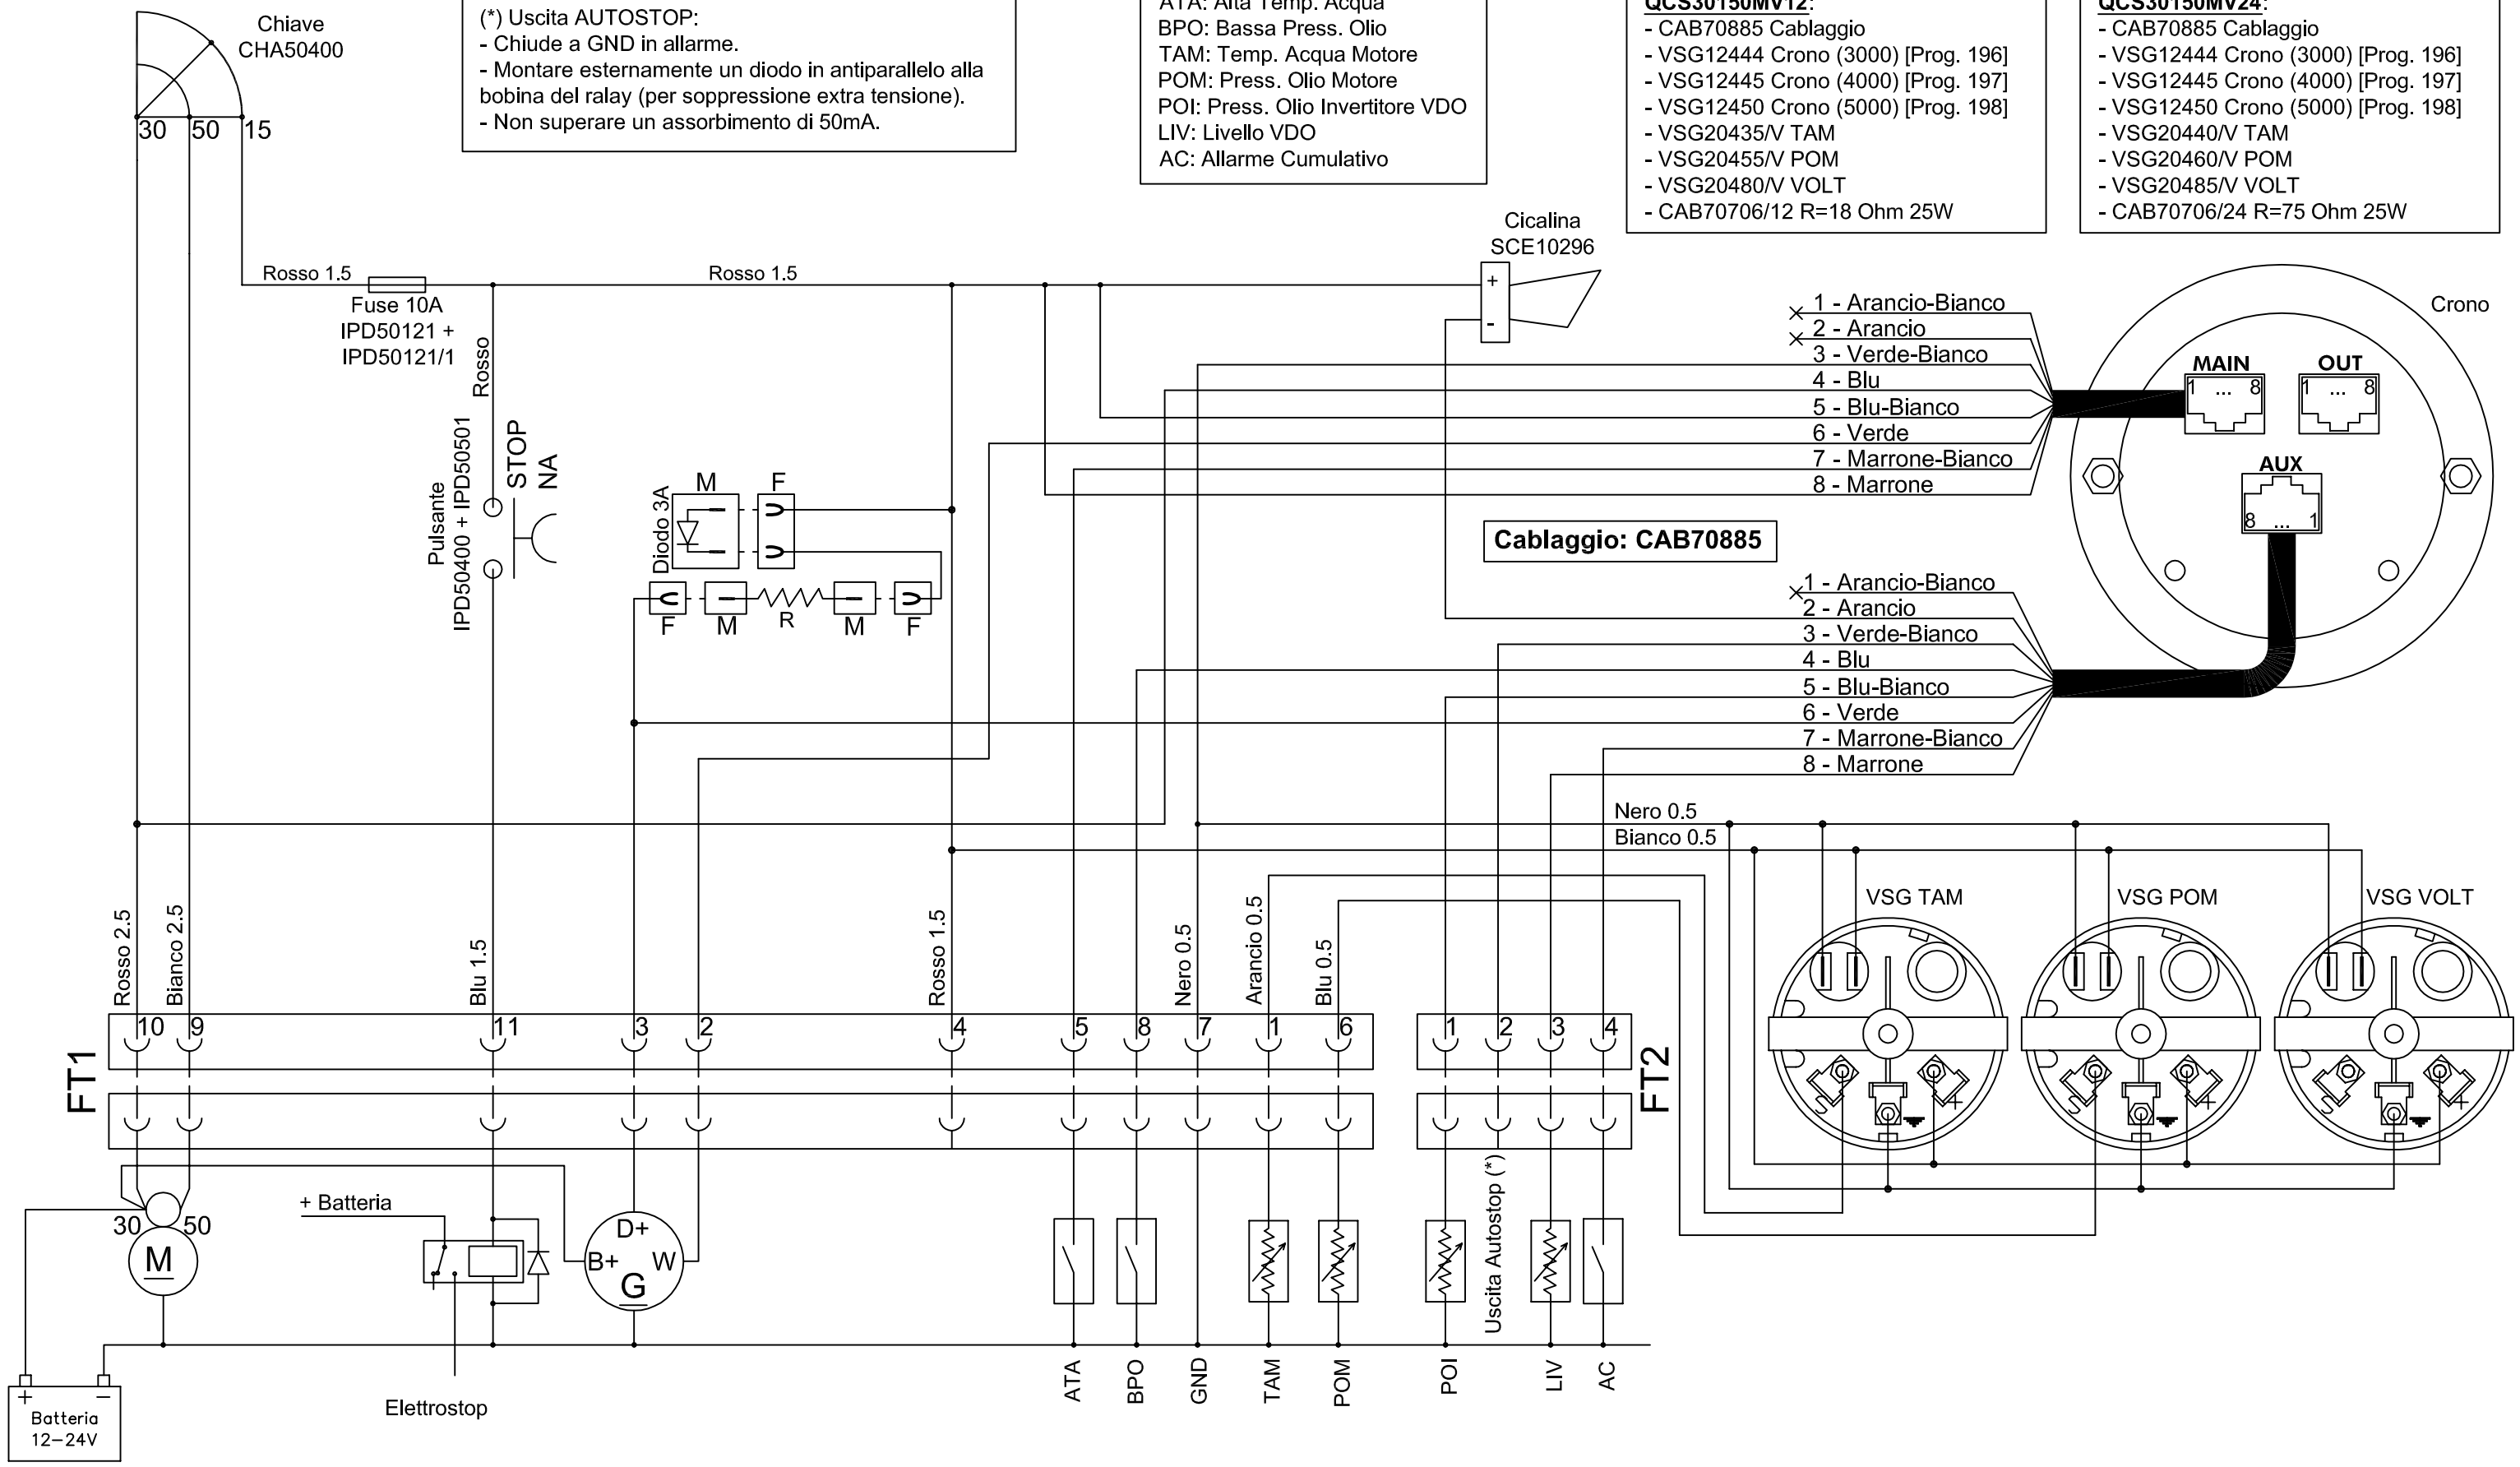

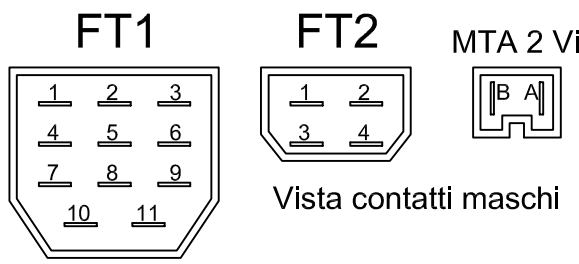

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:
0	21/01/15	Prima emissione

SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY
Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com

Cablaggio pannello omnilink + VSG DeLuxe 2013 - MOTORI MECCANICI

Number:	Sheet:	Date:	Size:
D150121	*1/1*	*21/01/15*	*A3*

Compiled:	Checked:	Approved:
Garsi P.	*Sanna C.*	*Manuelli M.*